



电	气	水
通	排	给
管	道	网
系	统	图

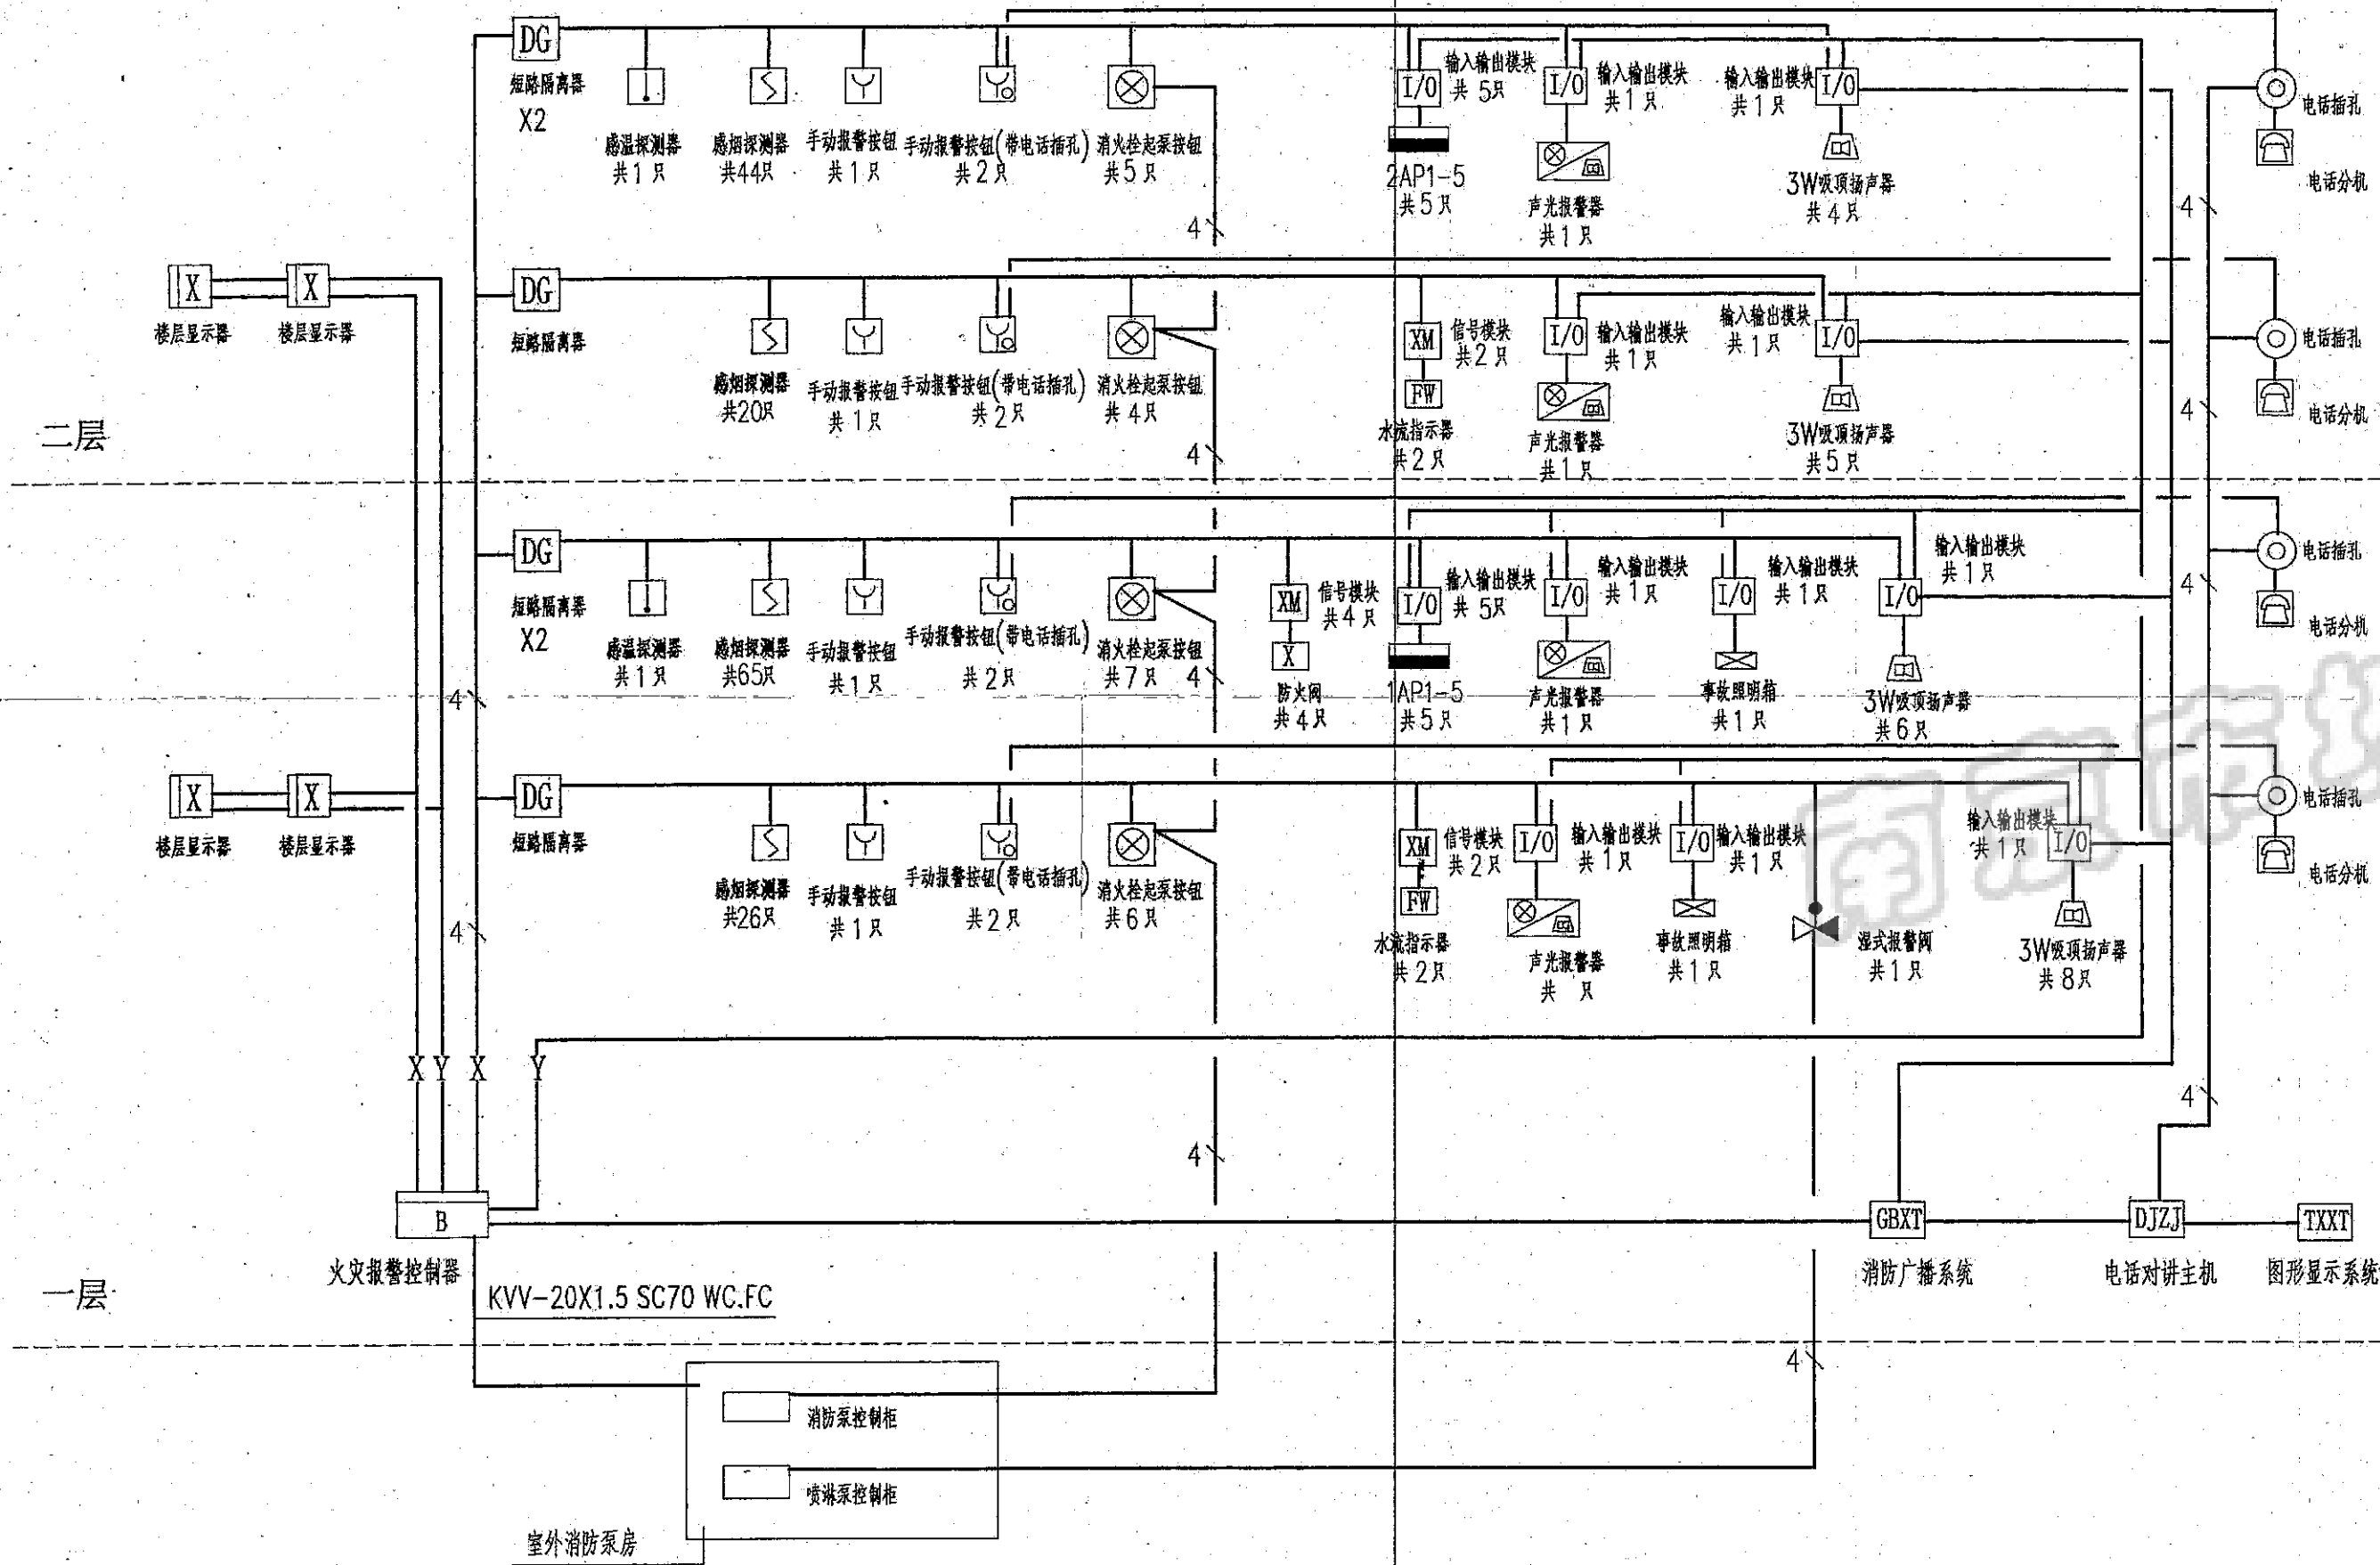


火灾报警. 消防广播. 对讲电话及联动控制系统

注:火灾自动报警系统配线如下:

报警回路线X为 ZR-RVP-2X1.5 联动电源线Y为 ZR-BV-2X2.5
消防电话线为 ZR-RVVP-2X1.5 火警广播线为 ZR-BV-2X1.5
消防按钮起泵线为ZR-BV-4X1.5 SC15 WC.FC
湿式报警阀(压力开关)起泵线为ZR-BV-4X1.5 SC15 WC.FC
系统图中未注导线根数者为两根

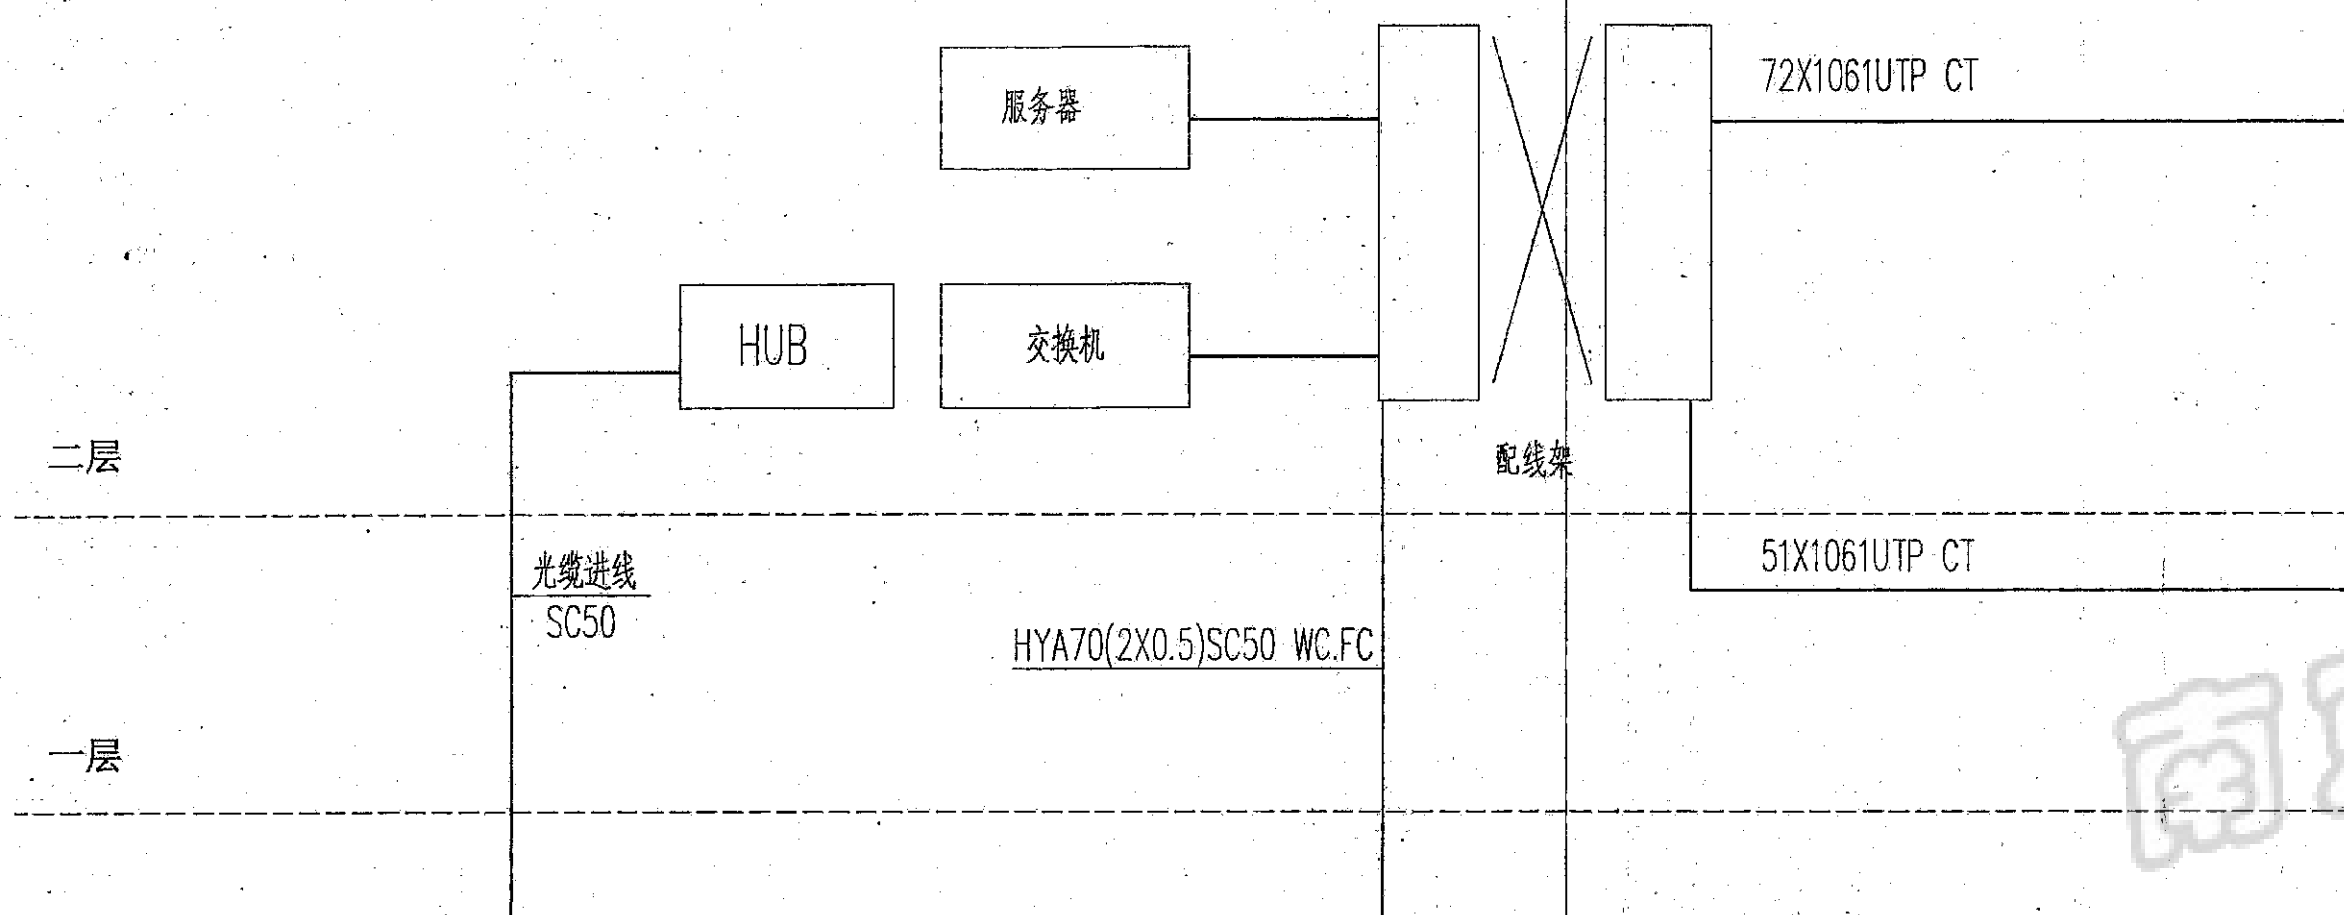

综合布线系统图

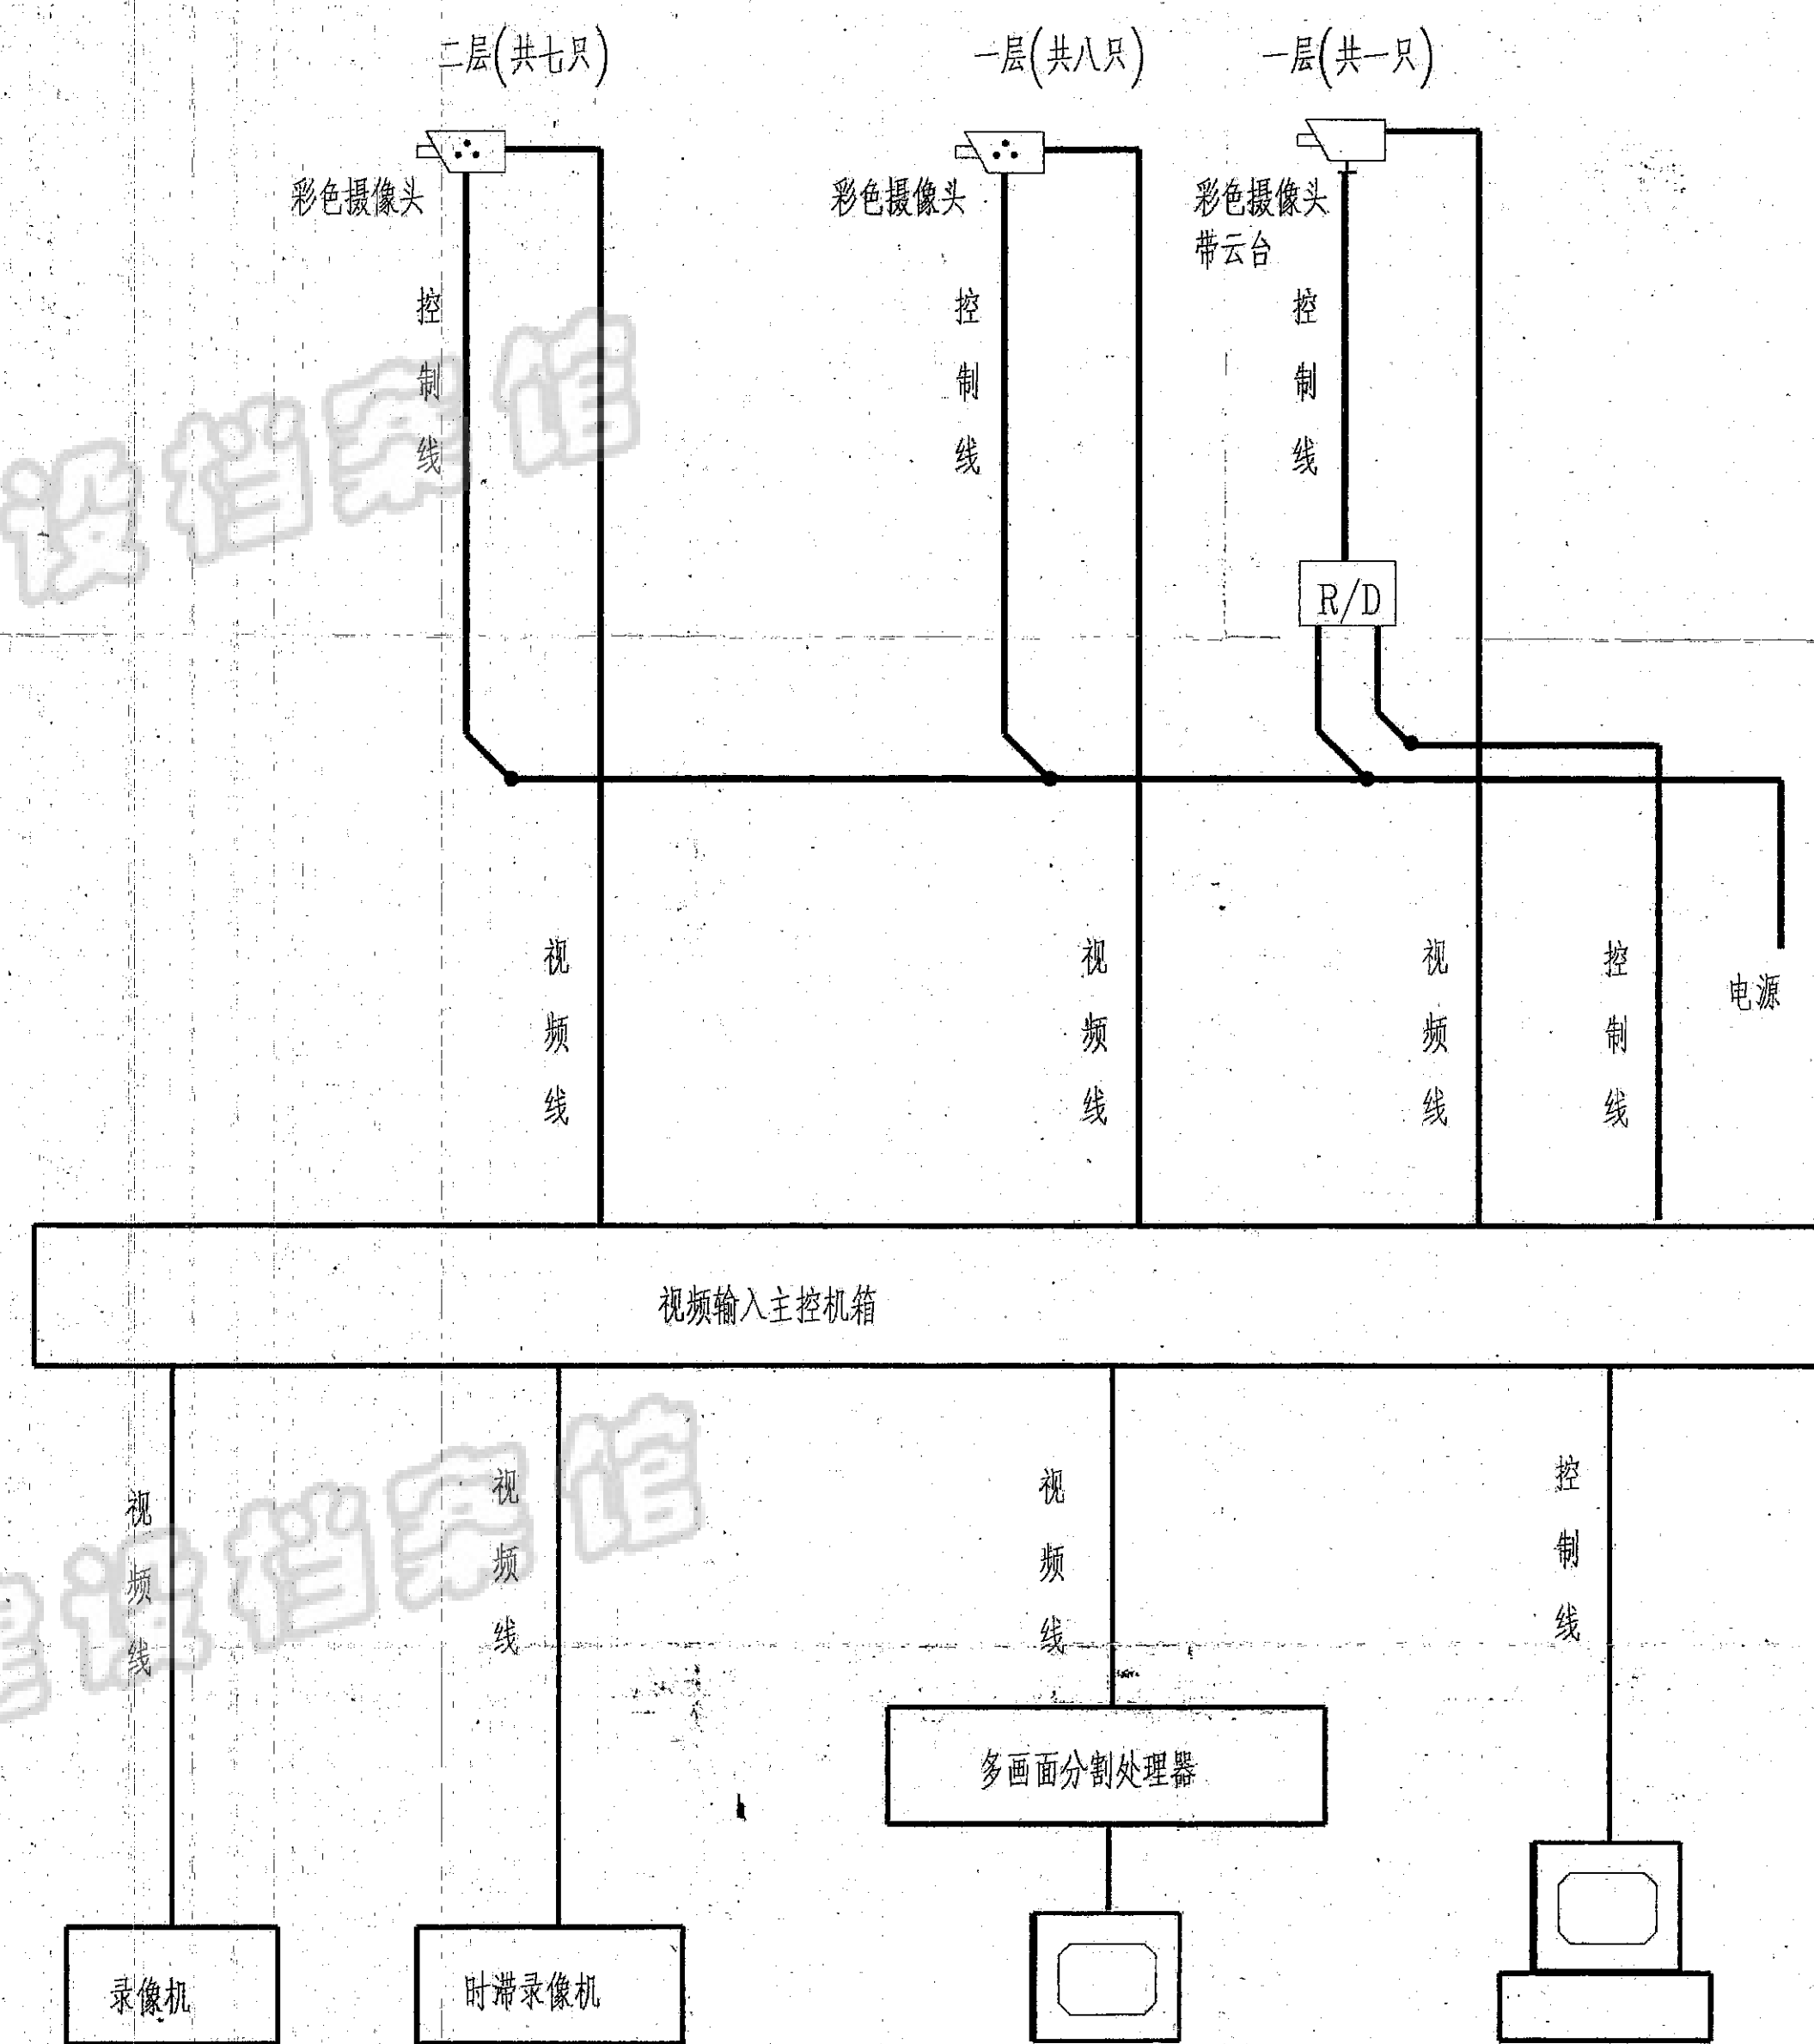

安全监控系统图

注:各摄像头对应接线及规格详见设计说明.

竣工图			
施工单位	南通二建	审核人	潘明
编制人	朱永清	编制日期	2002.10
技术负责人	张雅	编制日期	2002.10
监理单位	南京城市建设工程咨询有限公司	编制日期	2002.10
总监	金恒元	现场监理	王世华

南京城市建设工程咨询有限公司		建设单位	南京大学模式动物遗传研究中心
工程名称		工程名称	国家遗传工程小鼠资源库
批准	孙正	项目负责人	孙正
审定	孙正	方案设计	孙正
审核	孙正	设计	孙正
校核	孙正	专业负责	孙正
第 版共 张第 张		图 别	电气
第 版共 张第 张		图 号	DS-15
第 版共 张第 张		日 期	2002.03

未盖出图章 出图无效